


UKŁAD SIECI TNS  
OCHRONA DODATKOWA SAMOCZYNNE SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

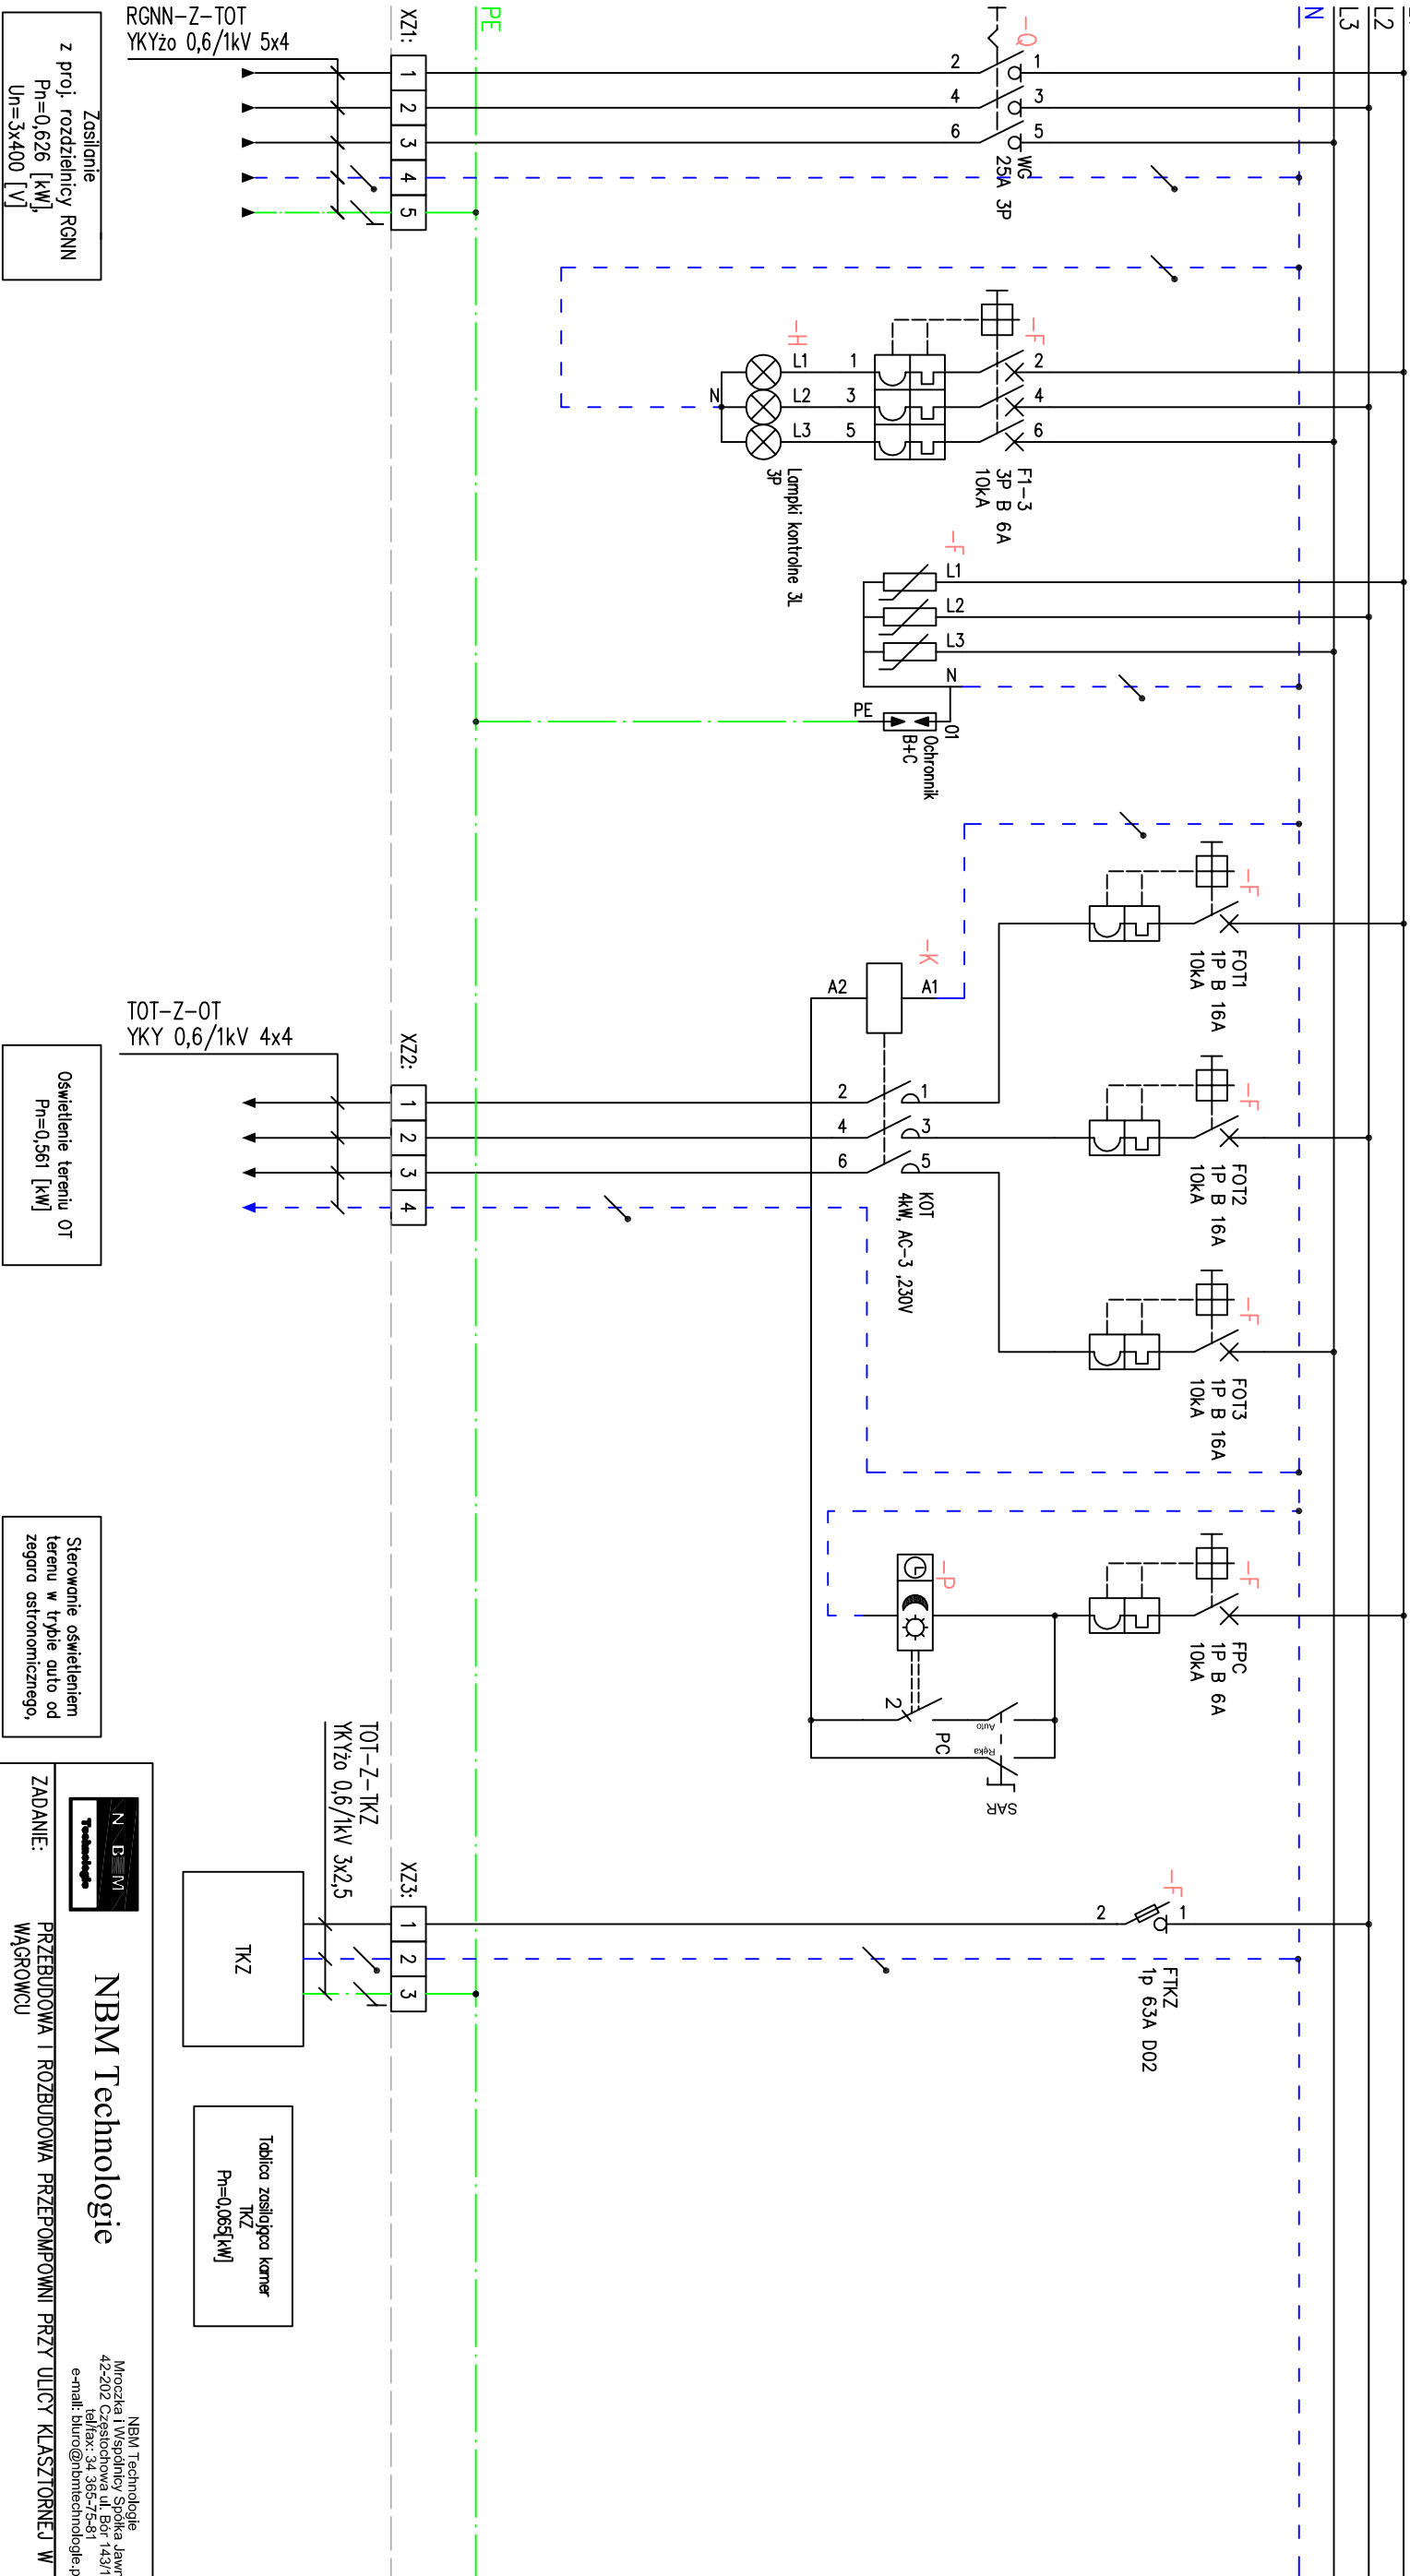

Zasilanie  
z proj. rozdzielnic RGNN  
Pn=0,626 [kW],  
Un=3x400 [V]

Oświetlenie terenu OT  
Pn=0,561 [kW]

Stworzenie oświetleniem  
terenu w trybie auto od  
zegara astronomicznego.

TKZ

Tablica zasilająca kamer  
TKZ  
Pn=0,065[kW]

<div><div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna</div><div>42-202 Głogów, ul. 143/157</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>				ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
OBIEKT:				PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		STADIUM dokumentacja	
INWESTOR:				MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.		PW	
NR EWD.				NR EWD. 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WĄGROWIEC		CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I MOKA	
DZIAŁEK:				-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22		SKALA	
NAZWA RYS.:				SCHEMAT IDEOWY TABLICY OŚWIETLENIOWEJ TERENU TOT		*/*	
PROJEKTOWAŁ:				mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWCE/11	ELEKTRYCZNA	12.2020
SPRAWDZIŁ:				mgr inż. Cezary Szykula	-	ELEKTRYCZNA	12.2020
SPRAWDZIŁ:				mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWCE/04	ELEKTRYCZNA	12.2020
						E-V.16	