



SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU
NA STREFY POŻAROWE



ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV];

– RZUT PRZYZIEMIEMIA

– INSTALACJE OGRZEWANIA I GAZU

1:50

LEGENDA:

- c.o. zasłonię montaż natynkowo
- c.o. powrót montaż natynkowo
- istniejąca instalacja gazu
- projektowana instalacja gazu

OZNACZENIA:

CV(C; SAN)XX-YYY/ZZZZ

..... W

- CV – grzejnik stalowy płytowy podłączenie dolne
C – grzejnik stalowy płytowy podłączenie boczne
SAN – grzejnik łazienkowy
XX – 11/10 – jednopłytyowy
21s – dwupłytyowy z 1 radiatorem
22/20 – dwupłytyowy
33/30 – trzyperytyowy
YYY – wysokość grzejnika
ZZZZ – długość grzejnika
... W – moc grzewcza
R(1,2,...) – rozdzielacze grzejnikowe
„P” – piony

nr pomieszczenia
temp. wewnętrzna
obliczeniowe
zapotrzebowanie
na ciepło

0.24 +8°C
951W

UWAGI:

- Część przewodów zasilających grzejniki należy ułożyć w warstwach posadzek i wykonać z rur PEX Ø16x2,0. Przewody do poszczególnych rozdzielaczy grzejnikowych ułożyć w warstwach posadzek i wykonać z rur PEX Ø25x2,5.
- Na rurociągach montowanych w brzdach i posadzce należy zastosować izolację z systemowych otulin z PE z płaszczem ochronnym. Na rurociągach prowadzonych w przestrzeniach zakrytych należy zastosować izolację z systemowych otulin z PE. Na rurociągach prowadzonych natynkowo należy zastosować otulinę izolacyjną z kauczuku syntetycznego.
- Przejścia instalacji pomiędzy poszczególnym strefami p.poz. dla średnic >Ø10mm należy wykonać z wykorzystaniem przejsk p.poz. zgodnie z klasą EI danej przegrody budowlanej.

ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ PRZEBUDOWY – SAN PROJEKTOWA	
NR	NAZWA
POM.	POMIESZCZENIA
0.1.	HOL
0.2.	POMOST KOMUNIKACYJNY
0.2A.	KOMUNIKACJA
0.3.	KOTŁOWNIA
0.4.	POM. PODZIEMNY GŁÓWNY
0.5.	KOMUNIKACJA
0.6.	POM. GOSPODARSTWA



NBM Technologies

Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel./fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU


OBIEKT: PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR: MEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22.
DZIAŁEK: obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC
jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO

NAZWA RYS.: ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV] – RZUT PRZYZIEMIEMIA
INSTALACJE OGRZEWANIA I GAZU

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Taropocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHN. OGRZANIO – SANITARNIA		10.2020	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	
mgr inż. Weronika Kuleszo	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA		10.2020	

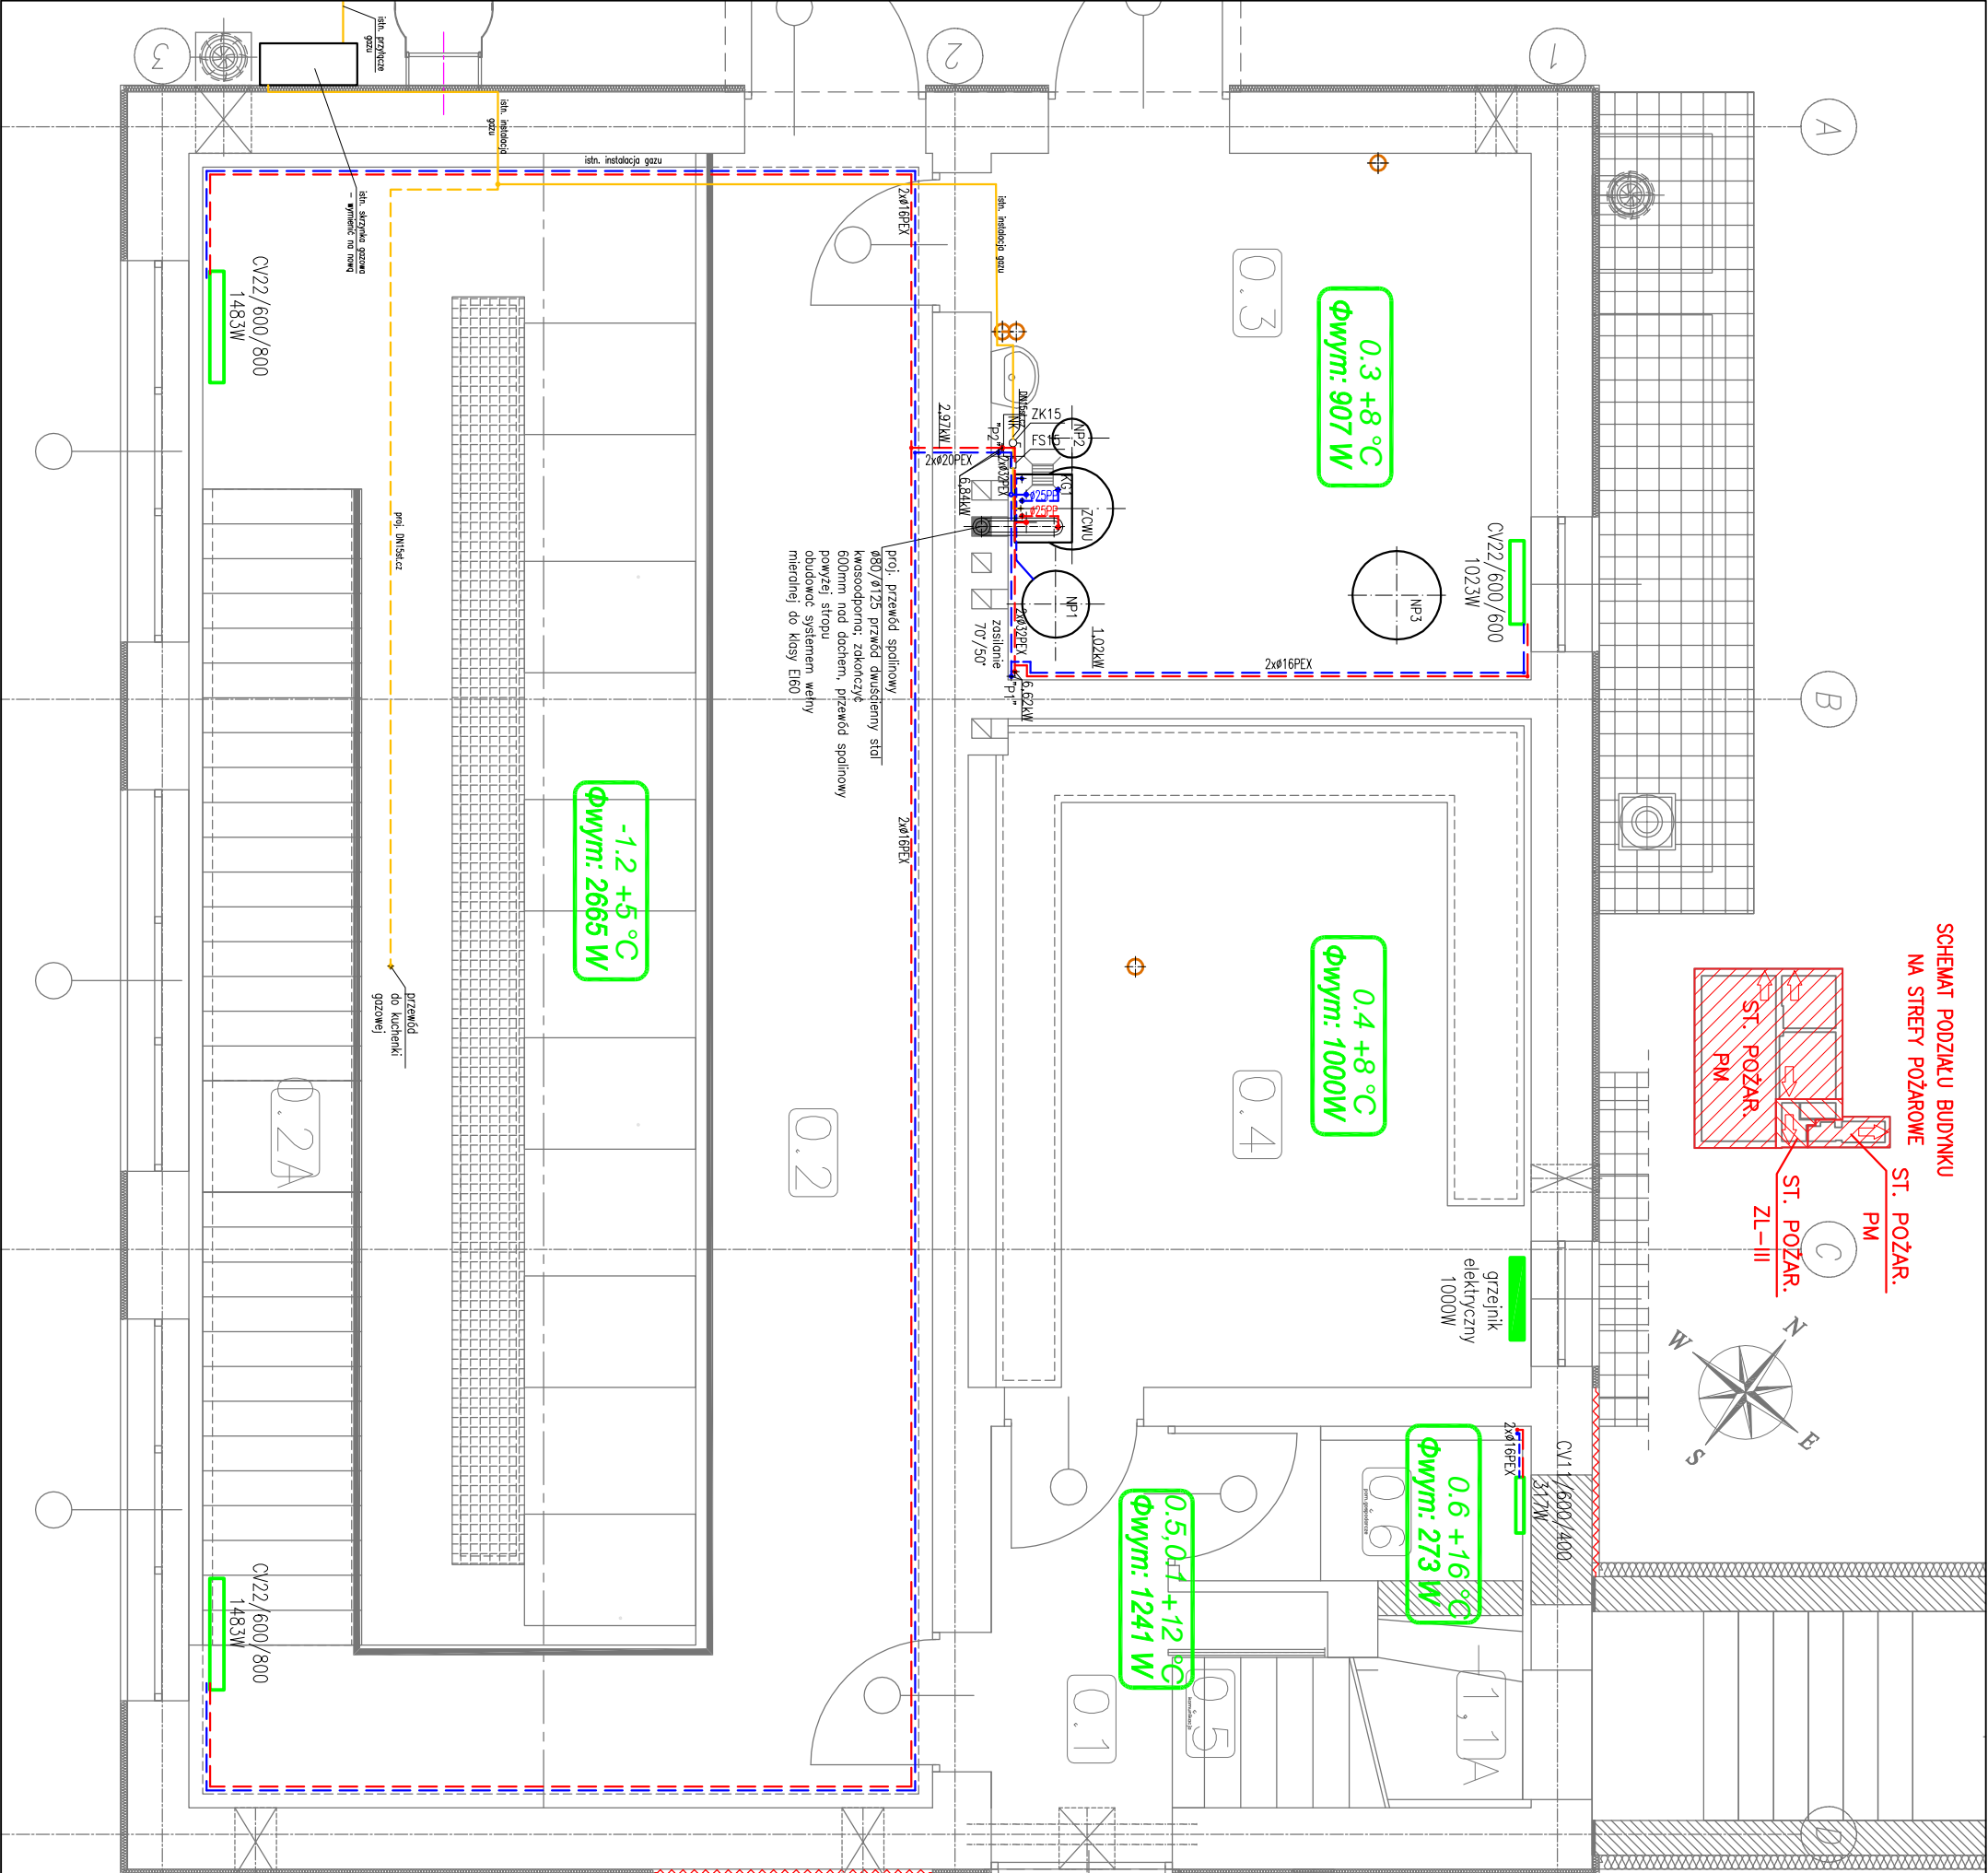

CV22/600/800
1483W

CV22/600/600
1023W

1

2

3

A

B

C

D

-1.2 +5°C
Φwym: 2665 W

0.4 +8°C
Φwym: 1000W

0.6 +16°C
Φwym: 273 W

0.5, 0.1 +12°C
Φwym: 1241 W

0.3

0.4

0.5

0.1

0.2

0.2A

CV22/600/800
1483W