


UKŁAD SIECI TNS

OCHRONA DODATKOWA SAMOCZYNNE SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

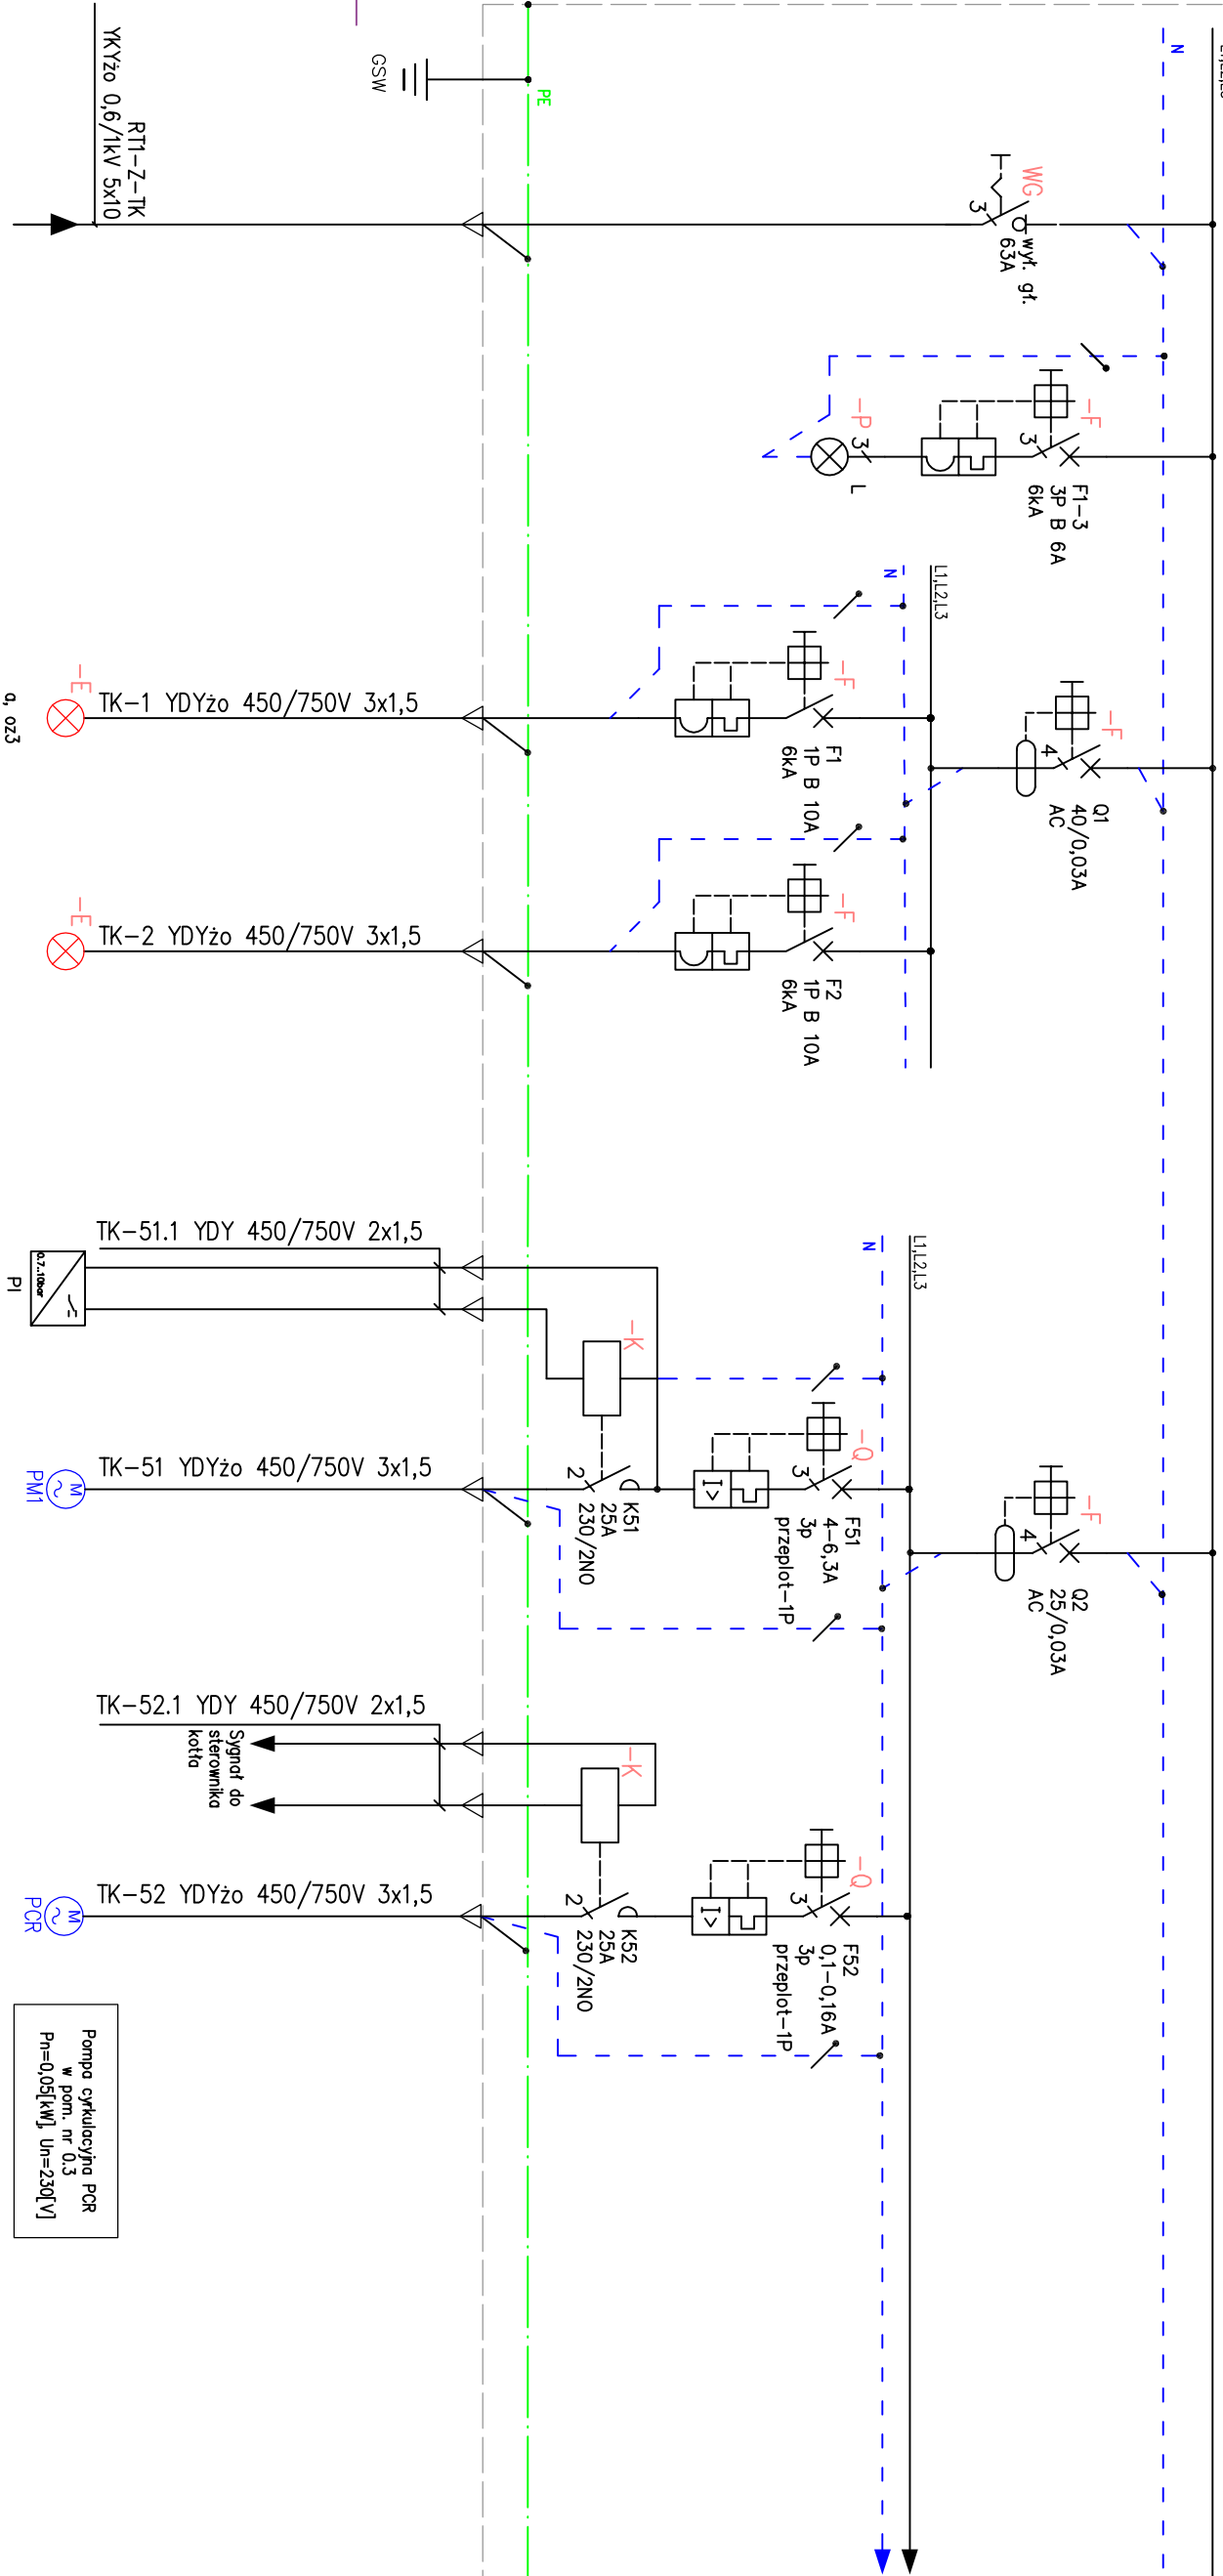

Zasilanie tablicy TK z rozdzielnic RT1  
Pn=14,16[kW], Ps=4,65[kW]  
Un=3x400[V]

Oświetlenie w pom. 0.3  
Pn=0,088[kW]

Oświetlenie awaryjne w pom. 0.3  
Pn=0,022[kW]

Pompa typu in-line PM1  
w pom. nr 0.3  
Pn=3[kW], Un=230[V]

Pompa cyrkulacyjna PCR  
w pom. nr 0.3  
Pn=0,05[kW], Un=230[V]

N

CD

M

00 7 9 4 6 2

Gniazdo wtykowe 16A; 230V  
do grzałki w w zbiorniku ZCW  
w pom. 0.3  
 $P_n=3[kW]$

[illegible]