




- RZUT I PRZEKRÓJ
- INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

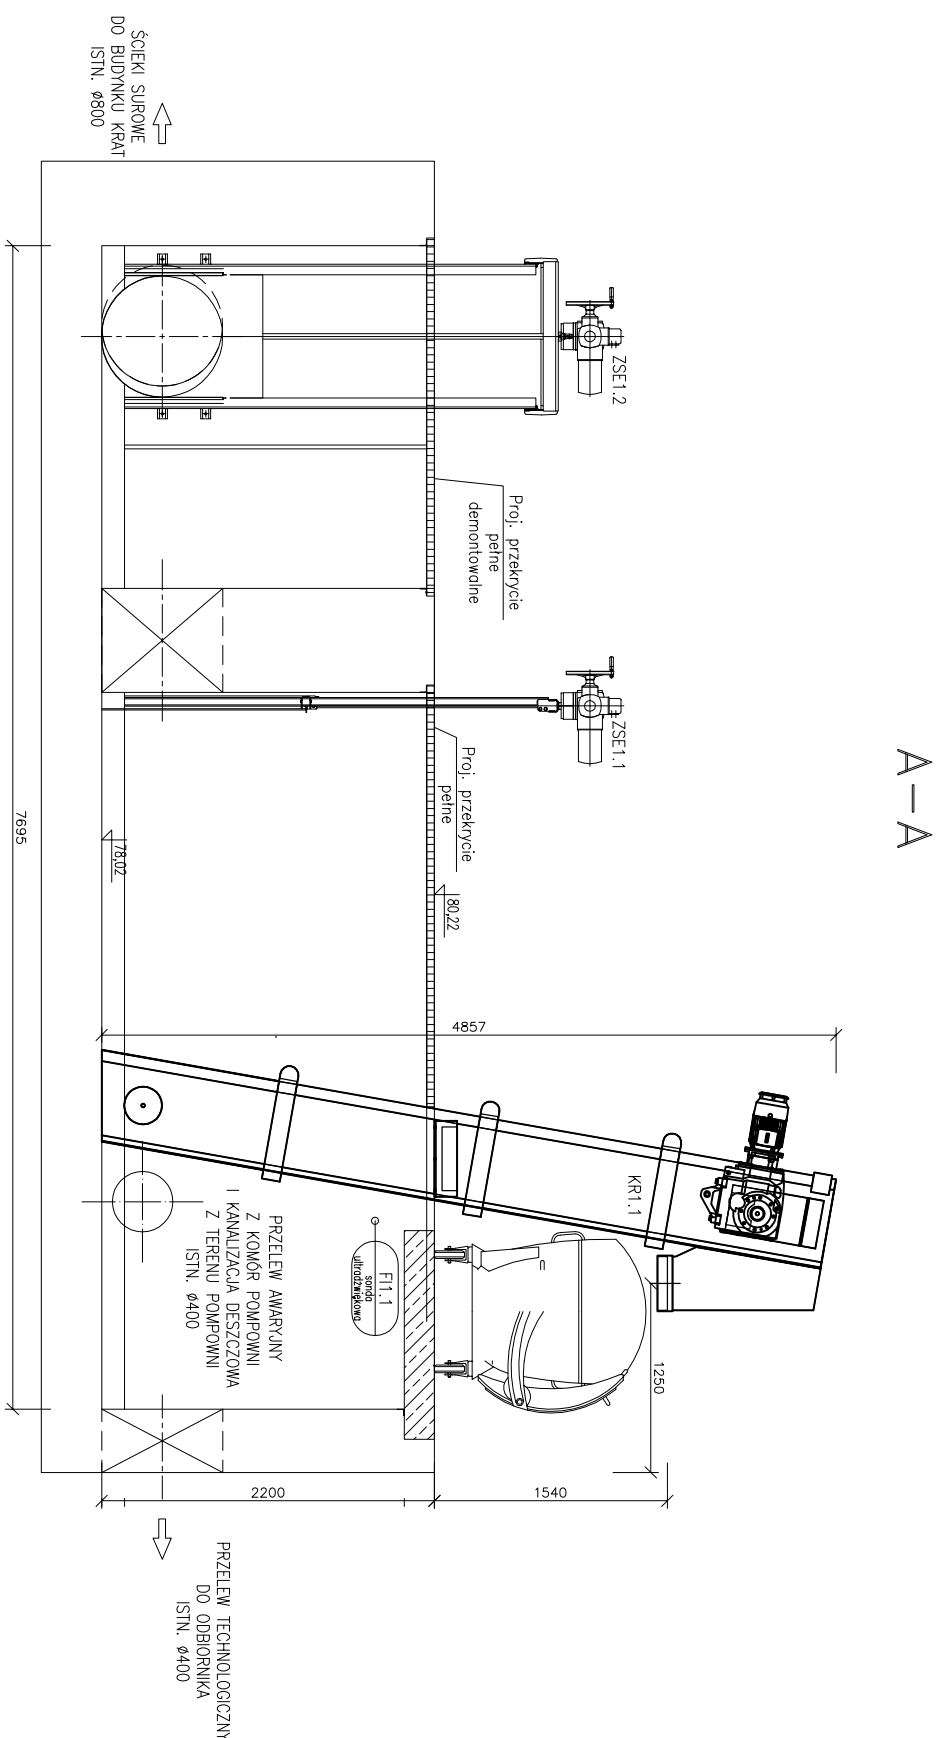

UWAGI:

1. Oznaczenia zgodnie ze schematem technologicznym i zestawieniem urządzeń i armatury
2. Montaż i instalację kraty należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Po wyborze dostawcy urządzenia z uwagi na zastrzeżenia producentów co do zmian konstrukcyjnych, należy na etapie realizacji sporządzić projekt montażowy, po dokładnym zainwentaryzowaniu kanału po wykonanym remoncie nawierzchni,
3. Dno komory przelewowej należy przygotować pod montaż kraty, równając dno,
4. Istn. pomiar przepływu wraz z kręwądzką przelewową należy zdemontować i zamontować ponownie w miejscu niekolidującym z montażem proj. kraty.



NBM Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
 42-202 Częstochowa ul. Ber 143/157
 tel/fax: 34 365-75-81
 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

OBJEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
 UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22,
 obręb ewid. 302801.1.0001 WĄGROWIEC
 jedn. ewid. WĄGROWIEC_MIASTO

PROJEKT WYKONAWCZY

PM

NAZWA RYS.: KOMORA PRZELEWOWA OB.[] – RZUT I PRZEKRÓJ
 – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

SKALA

1:50

PROJEKTOWE	NR UPRZEMIAN	SPECJALNOŚĆ	PODPS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Toropacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANTARYNA		12.2020	T-2
SPRAWZUCZ.	NR UPRZEMIAN	SPECJALNOŚĆ	PODPS	DATA	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO -SANTARYNA		12.2020	