


Pętla dozorowa nr 1 – kabel HTKSHekw PH90 1x2x1

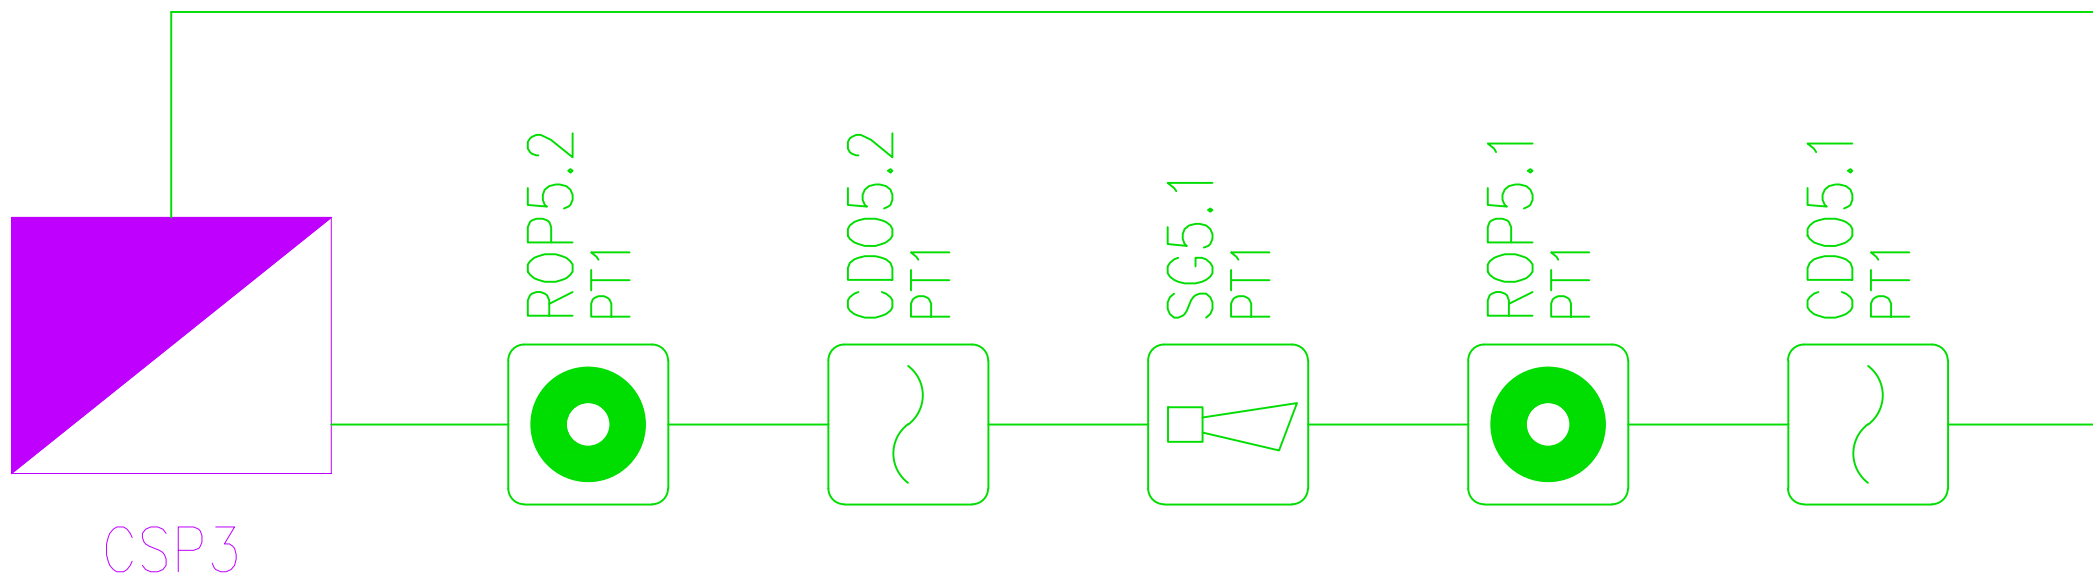

OZNACZENIA:

CD0x.x – optyczna czujka dymu adresowalna, montowana na suficie w gnieździe,
 ROPx.x – ręczny ostrzegacz pożarowy,
 SGx.x – sygnalizator akustyczny, głośność 94dB, wyposażony w dodatkową baterię, montowany na ścianie lub suficie w gnieździe,
 CSP1 – centrala sygnalizacji pożaru z komunikacją poprzez sieć ModBusRTU, IP21,

<div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div>		<div>NBM Technologie</div> <div>Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna</div> <div>42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157</div> <div>tel/fax: 34 365-75-81</div> <div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>				
ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			<div>STADIUM DOKUMENTACJI:</div> <div>PW</div> <div>CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA</div>	
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			<div>SKALA:</div> <div>*/*</div>	
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC – MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				
NAZWA RYS.:		SCHEMAT INSTALACJI SP				
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIE:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:	
mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1	
SPRAWDZIŁ:					NR RYSUNKU:	
mgr inż. Cezary Sykuła	–	ELEKTRYCZNA		12.2020		
SPRAWDZIŁ:						
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	E-V.5	