


Obiekt nr IV

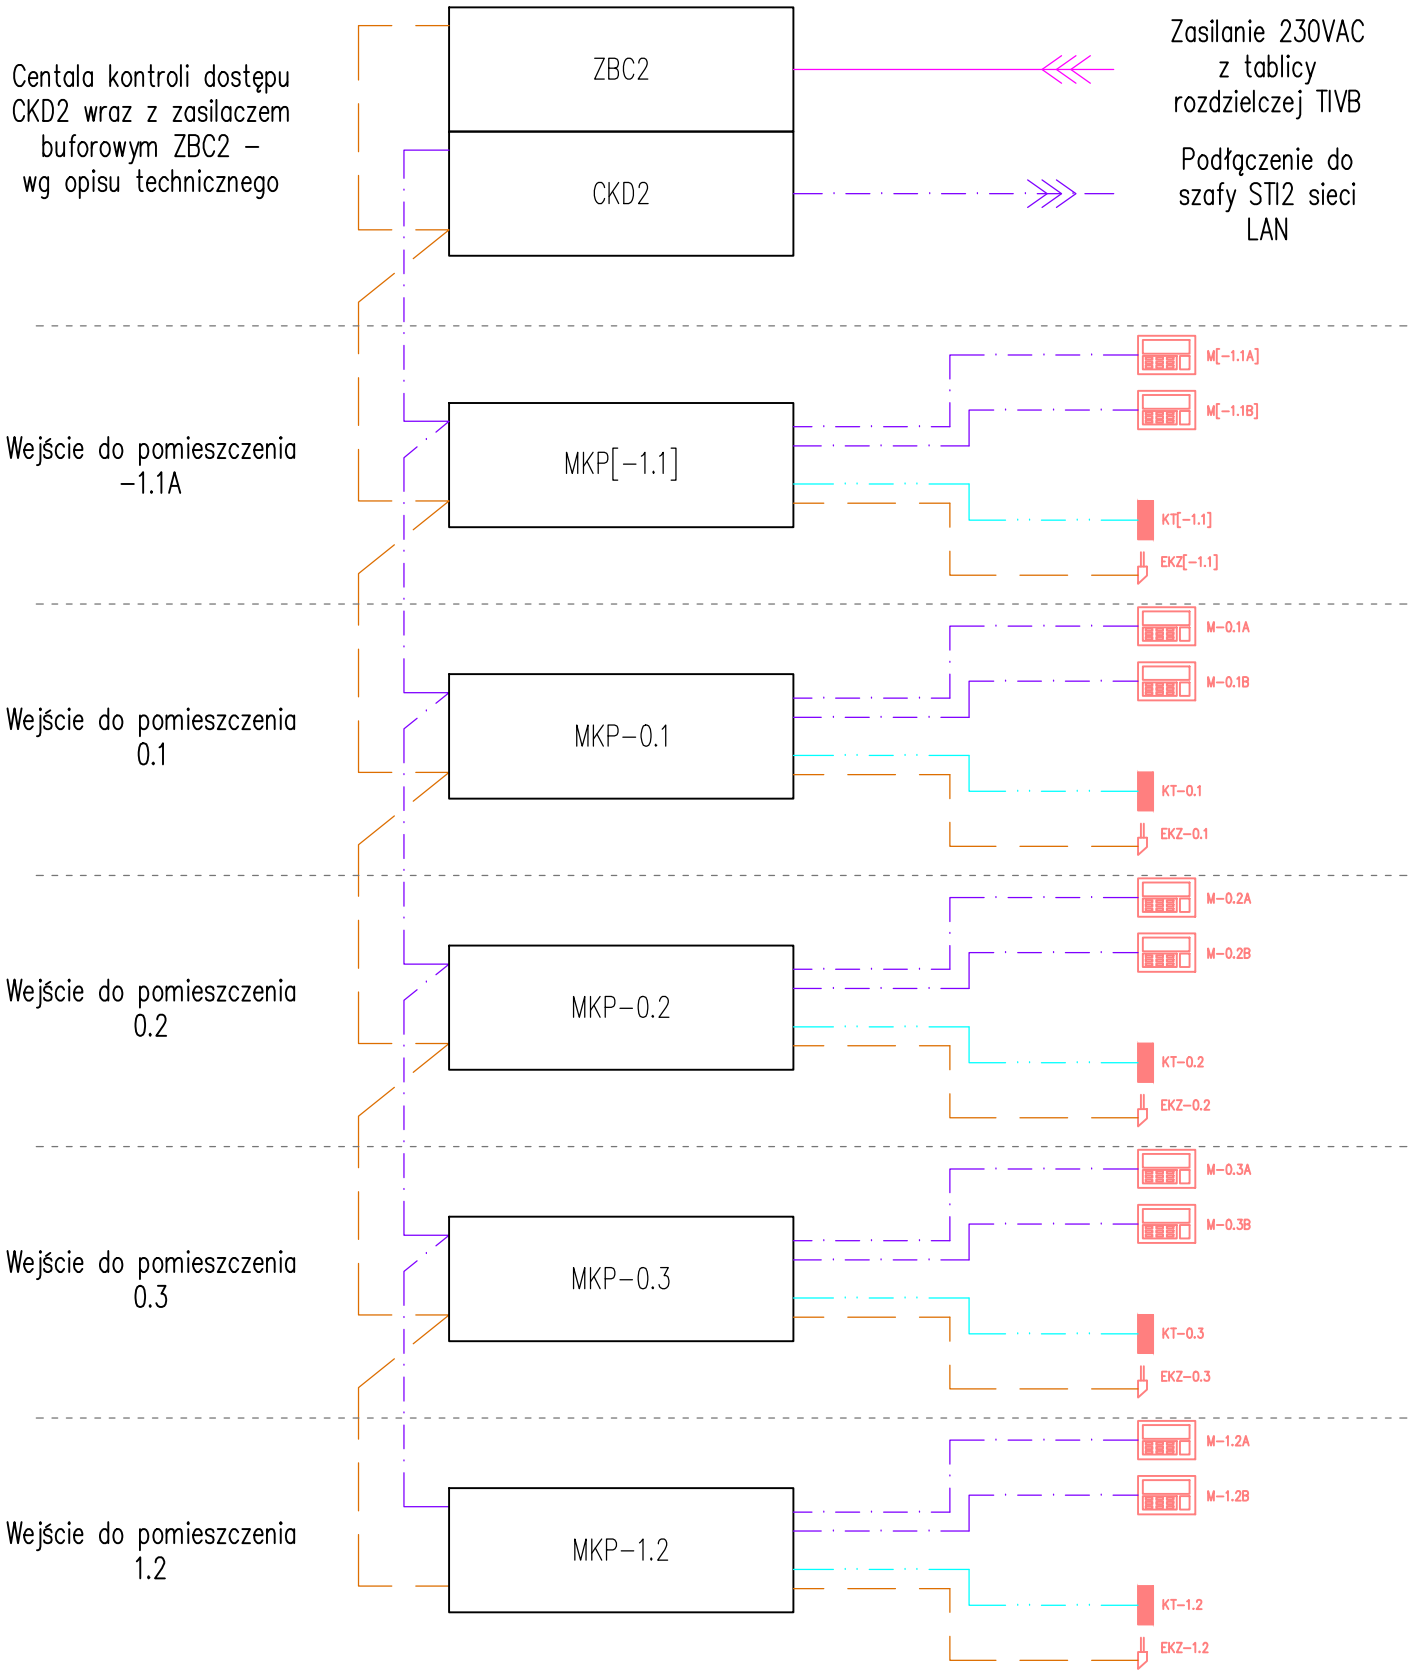

LEGENDA:

- skrętka UTP 4x2x0,5 kat. 5e;
- kontrola położenia drzwi – LIYY 300/500V 2x1,0;;
- zasilanie 12VDC – LIYY 300/500V 2x1,0;
- zasilanie 230VAC – YDYzo 450/750V 3x1,5;

OZNACZENIA:

ZBC2 – zasilacz buforowy centrali CKD2 i konrolerów przejść MKP–x.x,
CKD2 – centrala kontroli dostępu,
MKP–x.x – moduły kontroli przejścia,
M–xx.xx.x – klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych,
KT–xx.xx.x – kontaktron drzwiowy,
EKZ–xx.xx.x – rygiel drzwiowy rewersyjny 12VDC

Uwaga: parametry techniczne w/w urządzeń wg opisu technicznego.

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			STADIUM DOKUMENTACJI:
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			PW
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC –MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22			CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA
NAZWA RYS.:		SCHEMAT INSTALACJI KD			SKALA:
					* / *
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Cezary Sykuła	–	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:					E–IV.17
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	